


Монтажная схема системы автономной канализации «Биосфера 20»

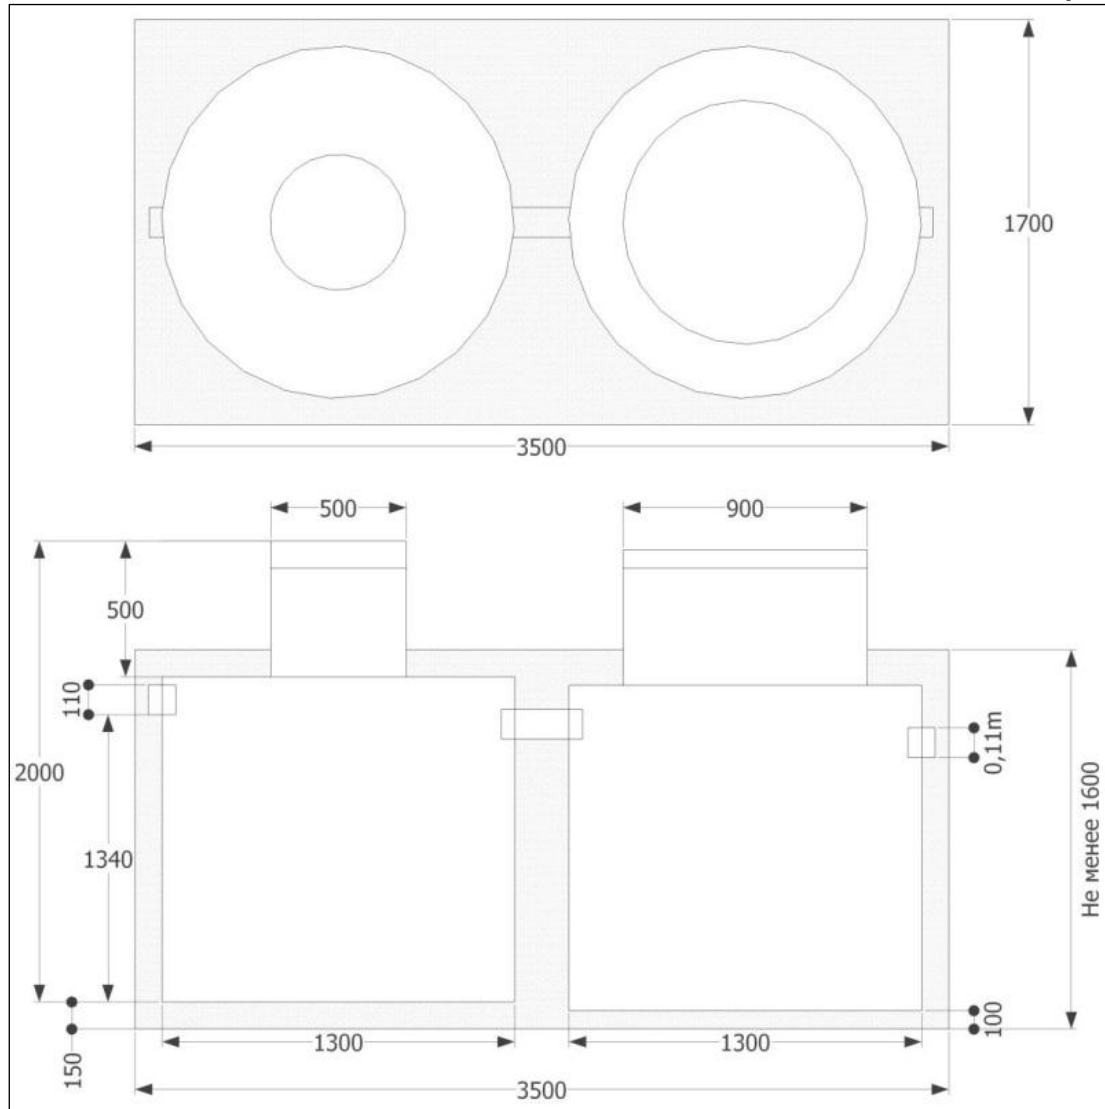

Спецификация:

2 корпуса по:

- Высота - 2 000 мм
- Ширина (диаметр) - 1 500 мм
- Отверстия для подводящей и отводящей трубы - d 110 мм
- Материал - пластик 8 мм
- Вес - 240 кг (общий)
- Производительность - 4 000 литров в сутки

Порядок проведения работ:

1. Подготовка котлована размерами: 3 500 x 1 700 мм, h - не менее 1 600 мм
2. Устройство песчаного основания толщиной не менее 100 мм
3. Установка станции на песчаное основание
4. Подсоединение подводящих и отводящих труб

5. Обратная засыпка песком, с одновременным заполнением системы водой
6. Запуск станции - пуско-наладочные работы