Жироуловитель полипропиленовый "BAZMAN ЖЛ–ПП–В 4–1400/1460"

Разрез 1–1

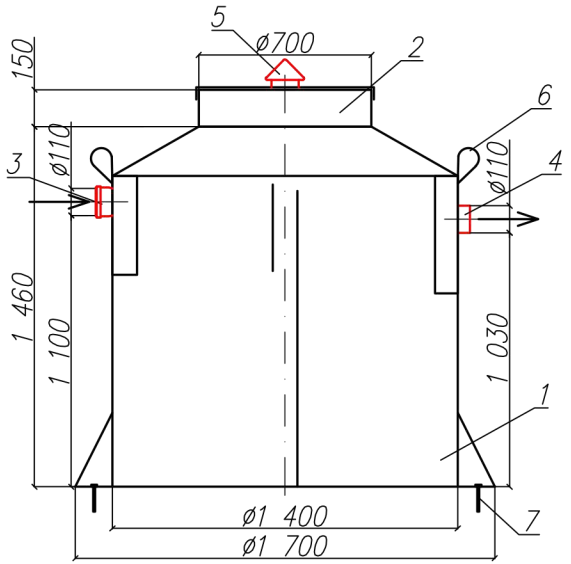

Вид сверху

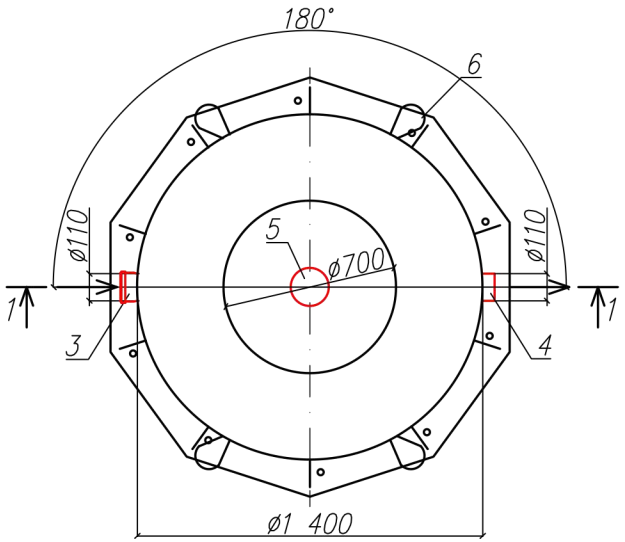

Приложение N_____

К договору поставки N_____ от_____

Спецификация N_____

Дата _____ Дата _____

Подпись _____ Подпись _____

М.П. М.П.

*Транспортировочный вес оборудования – 110кг

Вес оборудования в аварийном состоянии – 2400кг

Экспликация оборудования и сооружений N

Поз.	Наименование	Кол–во	Мат–ал	Примечание
1	Корпус	1	ПП	D=1400мм, H=1460мм
2	Горловина с крышкой	1	ПП	D=700мм, H=150мм
3	Подводящий патрубок (раструб/муфта)	1	ПП	DN/OD 110
4	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 110
5	Вентиляционный грибок	1	ПП	DN 110
6	Транспортировочные петли	4	ПП	
7	Анкерные болты	10	Ст3	

Изм.	Лист.	Документ	Подпись	Дата	Жироуловитель вертикальный 4 Л/С			
					Энрост - системы очистки сточных вод +7 (861) 238-84-84; 8 800 201-81-85; +7 (918) 400-34-17			
Разраб.		Акулова К.			"BAZMAN ЖЛ–ПП–ЦВ 4–1400/1460"	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кичигин П.					1	1
					www.enrost.ru			

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Формат А3